

<b>博林特 BBT</b> 沈阳远大智能工业集团股份有限公司	外购件规格书		图 号	GPAR0298
			名 称	风扇

序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注
1	GPAR0298D001	风扇	GYFB-70198		
2					

序号	项 目	主 要 内 容			
1	参考厂商	宁波奉化光亚			
2	认证要求	无			
3	包装要求	包装牢固可靠			
4	检查标准	性能试验标准	接通电源检测其工作电流、转速、噪音等。		
		进厂检测标准	1、检查外型及安装尺寸是否正确；2、必须有产品检验合格证。		

5 性能及参数要求

a、电压：AC220V (50/60Hz) ①

b、功率：12W

c、噪音：db≤45 46 ②

d、风量：2±0.5 m³/min

e、转速：1800±100 r/min 2450±150 r/min ③

f、外形尺寸(mm)：226\*75\*75，出风口尺寸(mm)：106\*35

① 电缆2(两芯)×0.75(mm),电缆长度不小于0.5m。

g. 电源电缆长度不小于0.5m


h. 电源电缆接线端部安装插针与插头(地线不接)，并且连接可靠，④

④ 插针 安普插针，制造厂商Tyco Electronics，圆针套 型号350218-135036-2P插头，制造厂商Tyco Electronics，插头 型号1-480698

④ 插座

④ 插座 ④ 1-480699

6 外形尺寸，接口要求

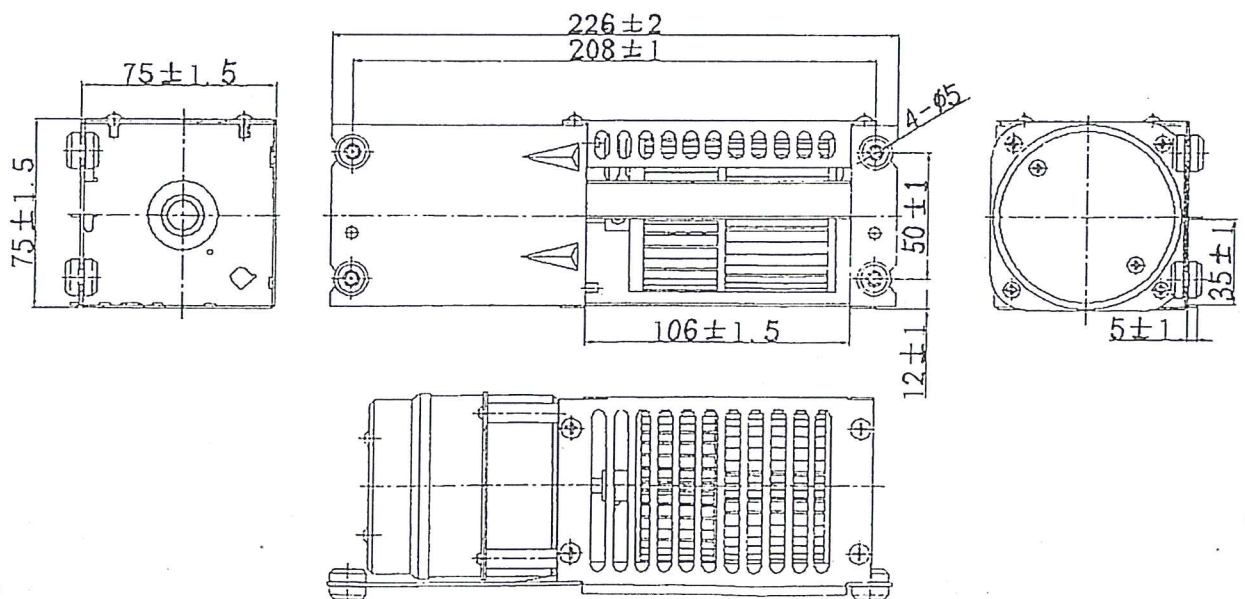

					设计	陈宇	19.10.31
①	8	Z23-0243	刘俊	23.4.10	审核	姜楠	19.10.31
②	3	Z23-0186	丁上海	23-03-20	标准化	张永辉	19.11.2
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	张永辉	19.11.4